


SZAFKA STALOWA, STAJĄCA, IP 54, COKÓŁ 100mm, GŁ. 275mm
ZAMYKANA NA KLUCZ


Ochrona od porażeń wg. PN-HD-60364
Sieć TN-C
Instalacja TN-S
połączenia wyrównawcze LgY 10mm²
wyłącznik różnicowoprądowy

Ochrona przed dotykiem pośrednim
samoczynne wyłączenie zasilania.

ZK (POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)

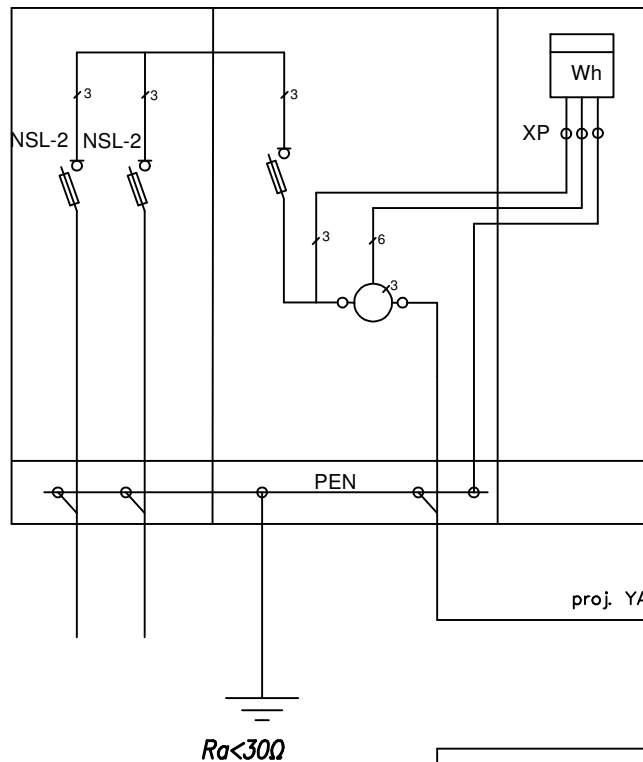


Schemat ideowy zasilania, rozdzielnia główna RG (Z2)

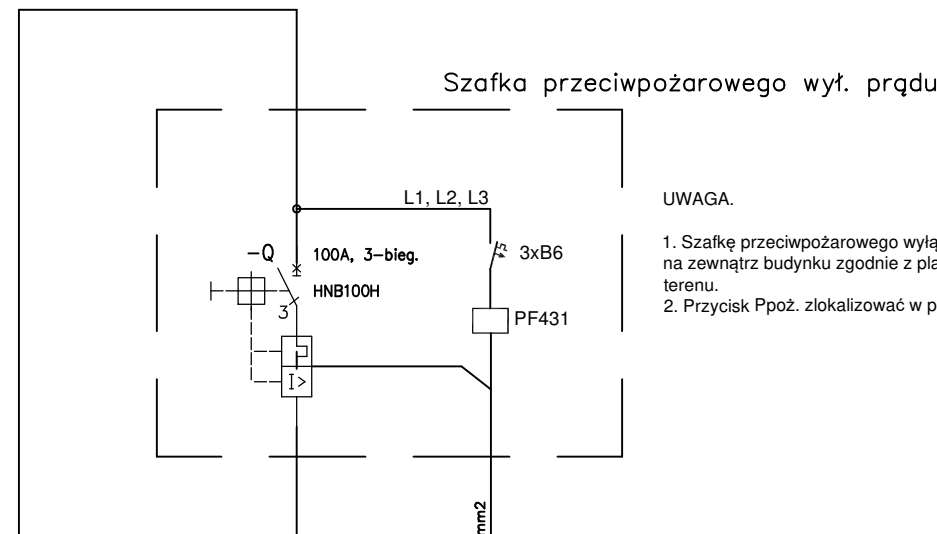


UWAGA.

1. Szafkę przeciwpożarowego wyłącznika prądu zlokalizować na zewnątrz budynku zgodnie z planem zagospodarowania terenu.
2. Przycisk Ppoż. zlokalizować w pomieszczeniu nr 2.1

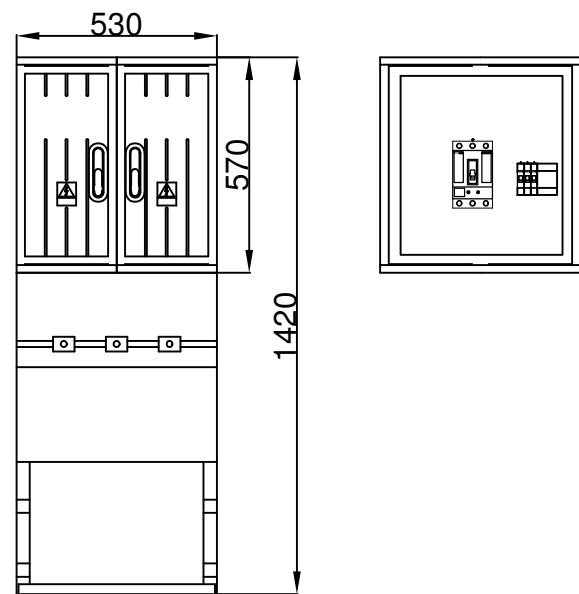

WIDOK SZAFKI PPOŻ. WYŁ. PRĄDU
SZAFKA Z TWORZYWA TERMOUTWARDZALNEGO, IP 44, GŁ. 320mm

Ps=46,4kW
Is=72,9A
RG (Z2)

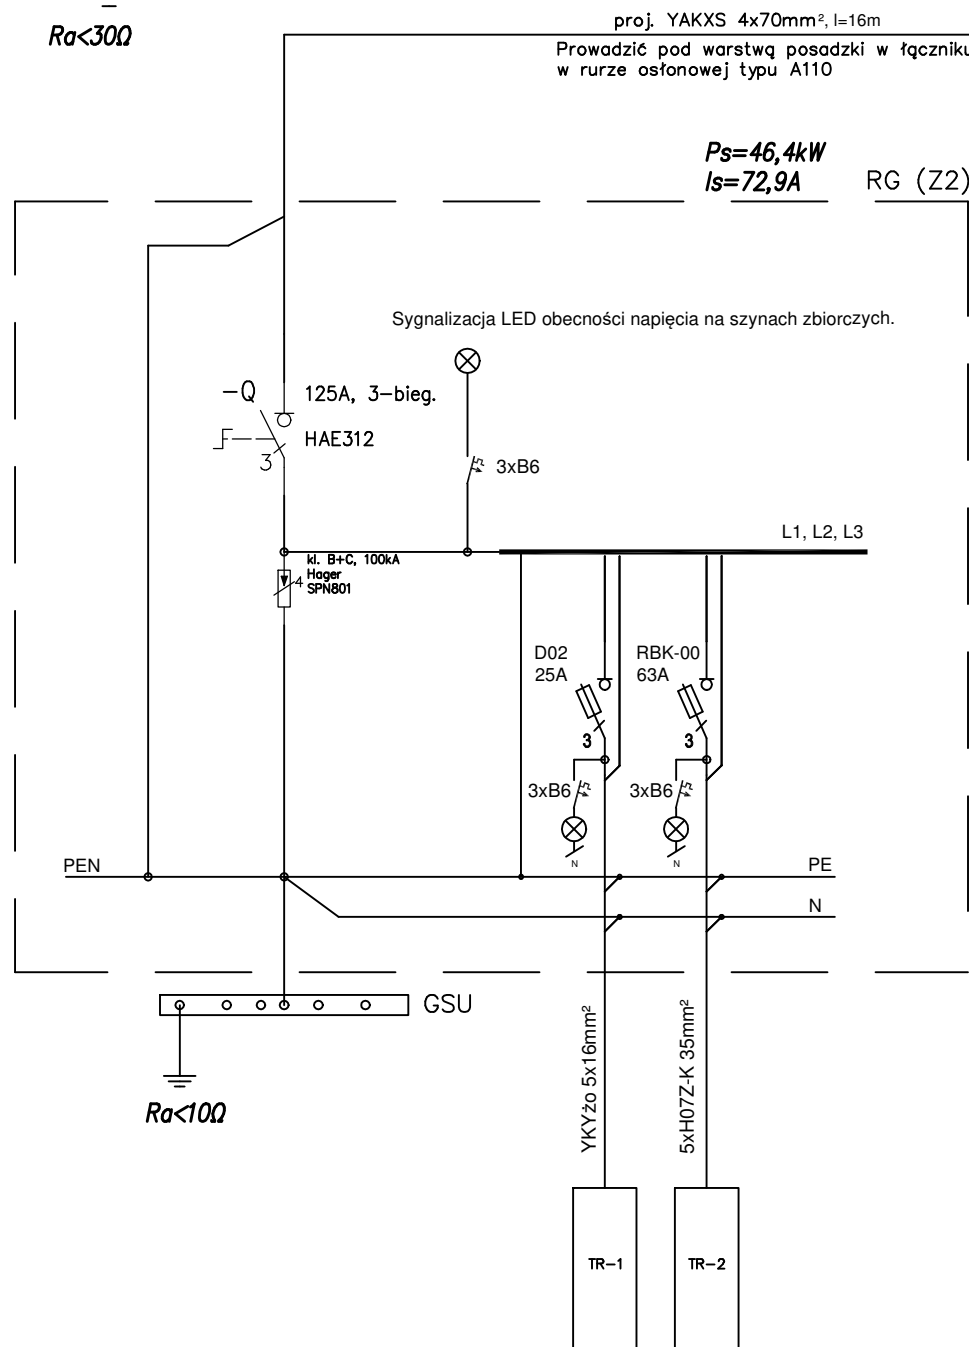

PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON" S.C. "PROKON" S.C.					
Pracownie: SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@onet.pl OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwla@interia.pl					
INWESTOR POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI, 98-220 ZDUŃSKA WOLA, UL. ZŁOTNICKIEGO 25					
INWESTYCJA ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ im. Kazimierza Kałuzewskiego i Juliusza Sylły w Zduńskiej Woli w ramach realizacji projektu pn. "Nowoczesny zakład w nowoczesnej szkole-modernizacja Zespołu szkół w Zduńskiej Woli Karsnicach".					
OBIEKT BUDYNEK DYDAKTYCZNY DLA KLAS ZAWODOWYCH - ZADANIE II. 98-220 Zduńska Wola, ul. Okrzei 11, Dz. nr 331, 334, 337, 343, 340, 174, 332, 333, 338 OBR. 27.					
TREŚĆ RYSUNKU IDEOWY SCHEMAT ZASILANIA					
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:	PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA	STADIUM:
	mgr inż. Maciej Morzyk	OPL/0596/POOE/10		04.2016	PROJEKT WYKONAWCZY
	SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA	BRANŻA INST. ELEKTRYCZNE
	inż. Mirosław Bulik	79/89/Op		04.2016	SKALA
OPRACOWAŁ:			PODPIS	DATA	NR RYSUNKU
				04.2016	E-1