


RZUT DACHU

B

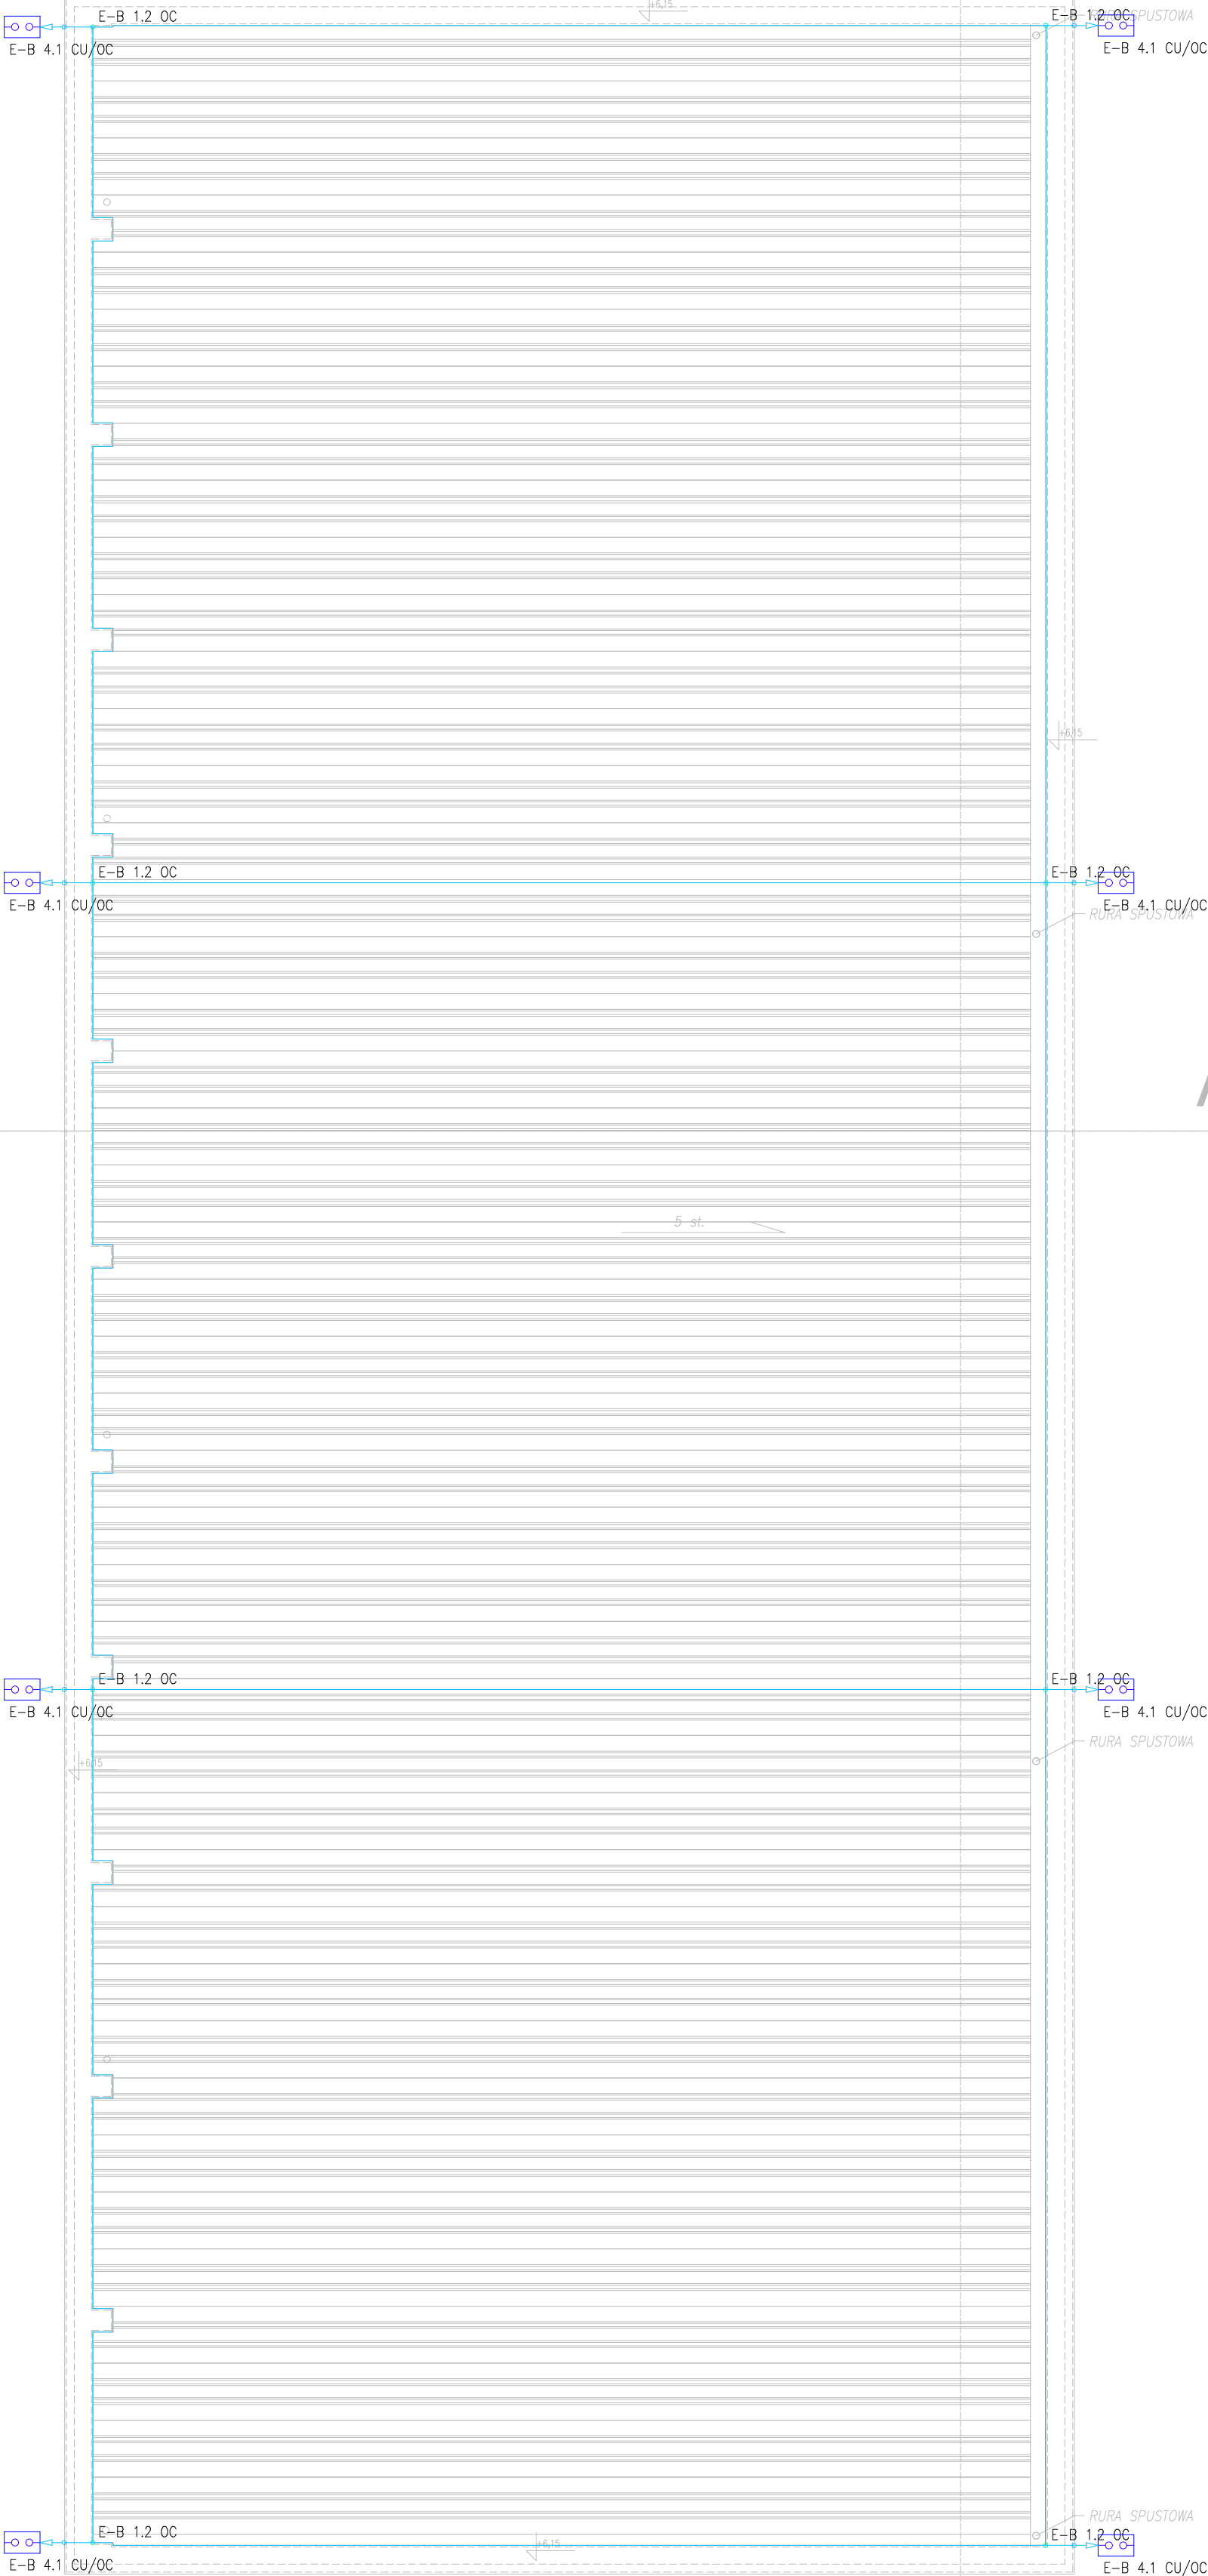

Nr katalogowy	Nazwa
1.2 OC	Złącze krzyżowe 4-otworowe
104.1 PL	Rura izolacyjna grubościenna
105.2 PL	Złączka giętka do rury izolacyjnej grubościennej
14.1 CU	Złącze uniwersalne odgające
4.1 CU/OC	Złącze kontrolne 4-otworowe
48.3 OC	Uchwyt do mocowania rury izolacyjnej grubościennej UD - 20
50.1 PL	Obudowa złącza kontrolnego do gruntu (kompletna)
59.1B/S OC	Uchwyt uniwersalny - skręcany
7.1 OC	Złącze uniwersalne 2-elementowe
96.0 OC	Uchwyt do drutu "NA FELC"
B 30x4 MI	Bednarka 30x4 miedziowana
DR 8 OC	Drut odgromowy 8 OC

PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON" S.C. "PROKON" S.C.					
Pracownie: SUCHY BÓR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@onet.pl OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwla@interia.pl					
INWESTOR POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI, 98-220 ZDUŃSKA WOLA, UL. ŻŁOTNICKIEGO 25					
INWESTYCJA ROZBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ im. Kazimierza Kałuzewskiego i Juliusza Sylli w Zdunskiej Woli w ramach realizacji projektu pn. "Nowoczesny zawód w nowoczesnej szkole-modernizacja Zespołu szkół w Zdunskiej Woli Karsznicach".					
OBJEKT BUDYNEK DYDAKTYCZNY DLA KLAS ZAWODOWYCH - ZADANIE II. 98-220 Zdunska Wola, ul. Okrzei 11, Dz. nr 331, 334, 337, 343, 340, 174, 332, 333, 338 OBR. 27.					
TREŚĆ RYSUNKU INSTALACJA ODGROMOWA - RZUT DACHU					
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Maciej Morzyk	NR UPRAWNIENI OP/0596/POOE/10	PODPIŚC [Popełnia]	DATA 04.2016	STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
	SPRAWDZIŁ: inż. Mirosław Bulik	NR UPRAWNIENI 79/89/Op	PODPIŚC [Popełnia]	DATA 04.2016	BRANŻA INST. ELEKTRYCZNE SKALA 1:100
OPRACOWAŁ:			PODPIŚC [Popełnia]	DATA 04.2016	NR RYSUNKU E-5