


Tomasz Potgrabin
/imię i nazwisko radnego/


30 01 2019
/data/

WNIOSEK


Zgłoszony na sesji w dniu

w sprawie: Przestrzegania przepisów p-poz na stacjach paliw znajdujących się w Powiecie Zduńskowolskim. Proszę o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Straż Pożarną w zakresie dostępności na stacjach paliw: gaśnic oraz agregatów gaśniczych.
Na jednej ze stacji paliw w Zduńskiej Woli dostępność do w/w urządzeń gaśniczych ograniczona jest zamkniętymi kłódkami.
W załączeniu dwa zdjęcia.

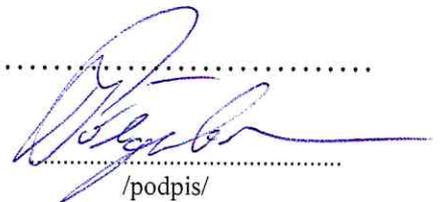
/podpis/

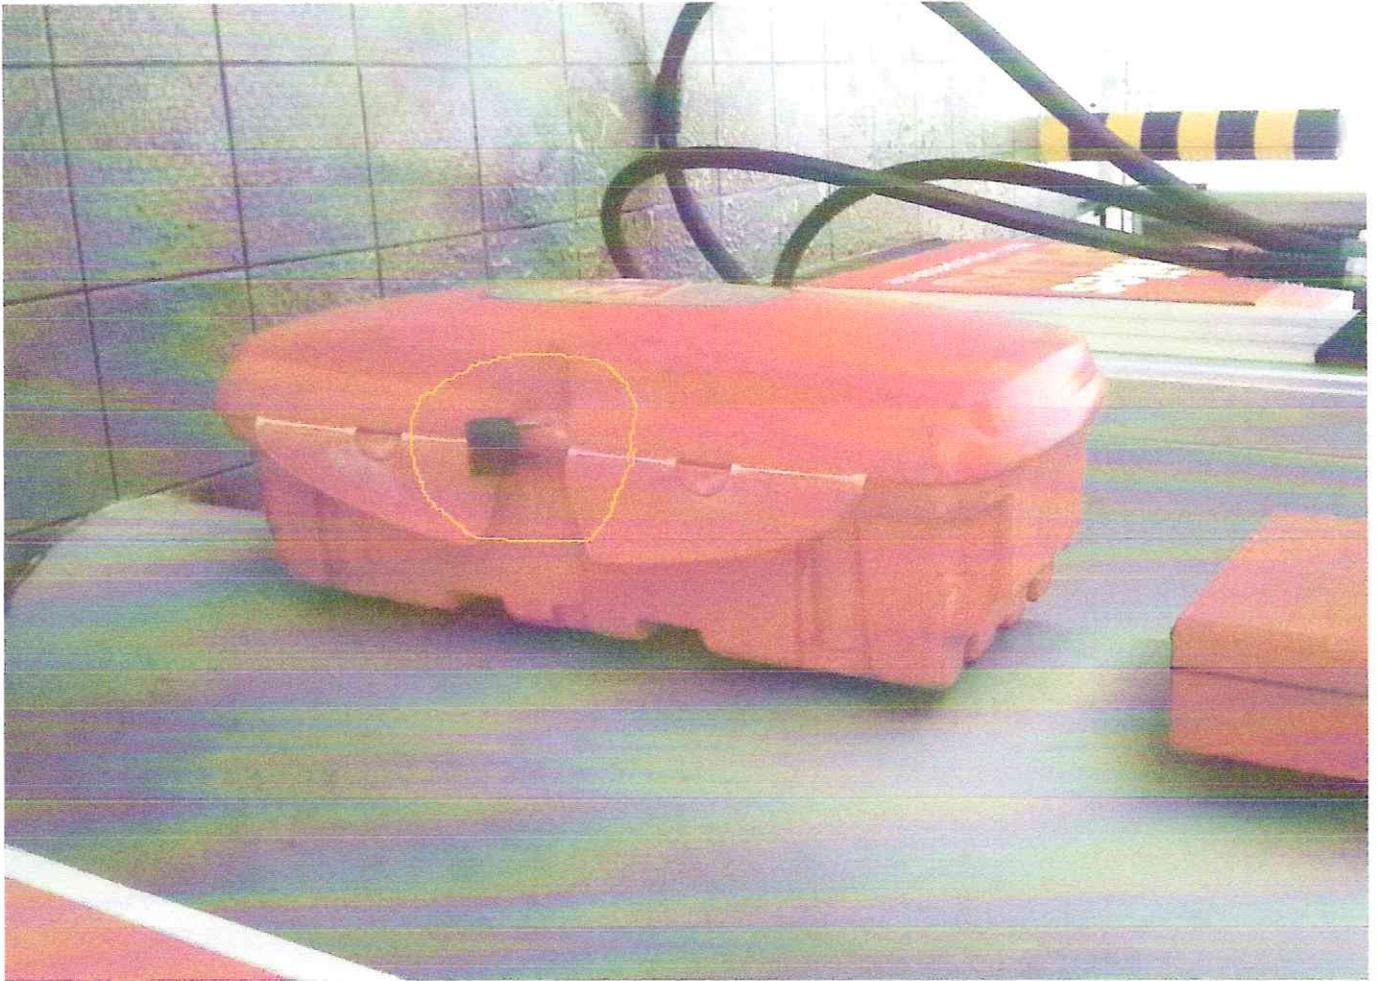

Na zdjęciu zamknięty na kłódkę agregat gaśniczy na stacji paliw Circle K w Zduńskiej Woli ul. Opiesińska 6 A.

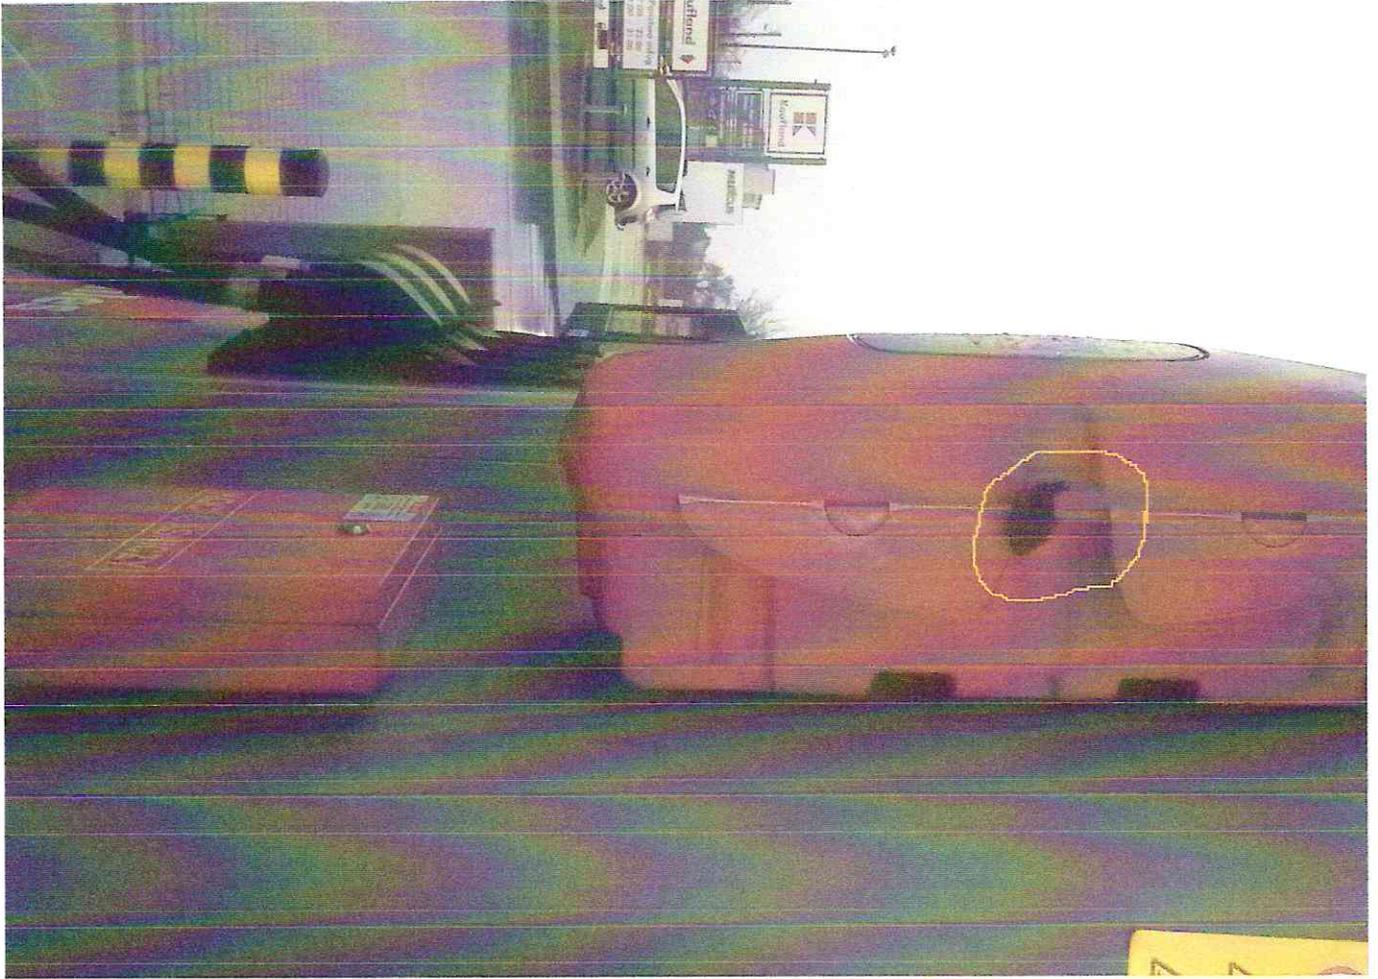

Na zdjęciu zamknięty na kłódkę agregat gaśniczy na stacji paliw Circle K w Zduńskiej Woli ul. Opiesińska 6 A.